



# PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

## POTRUBÍ PVC DN 150 ULOŽENÍ MENŠÍ NEŽ 1 M

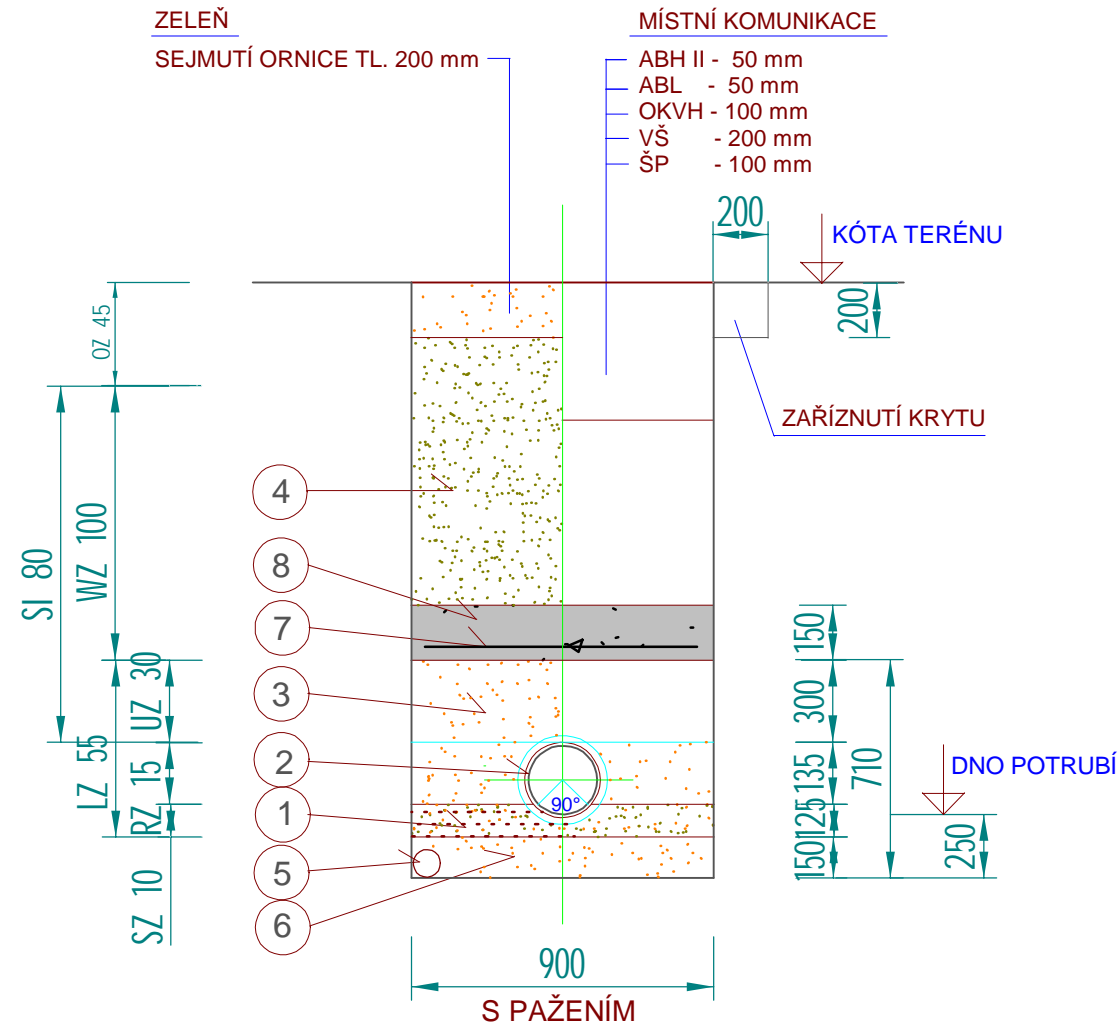

## TLAKOVÉ POTRUBÍ Z PE KLADENÉ DO ZEMĚ

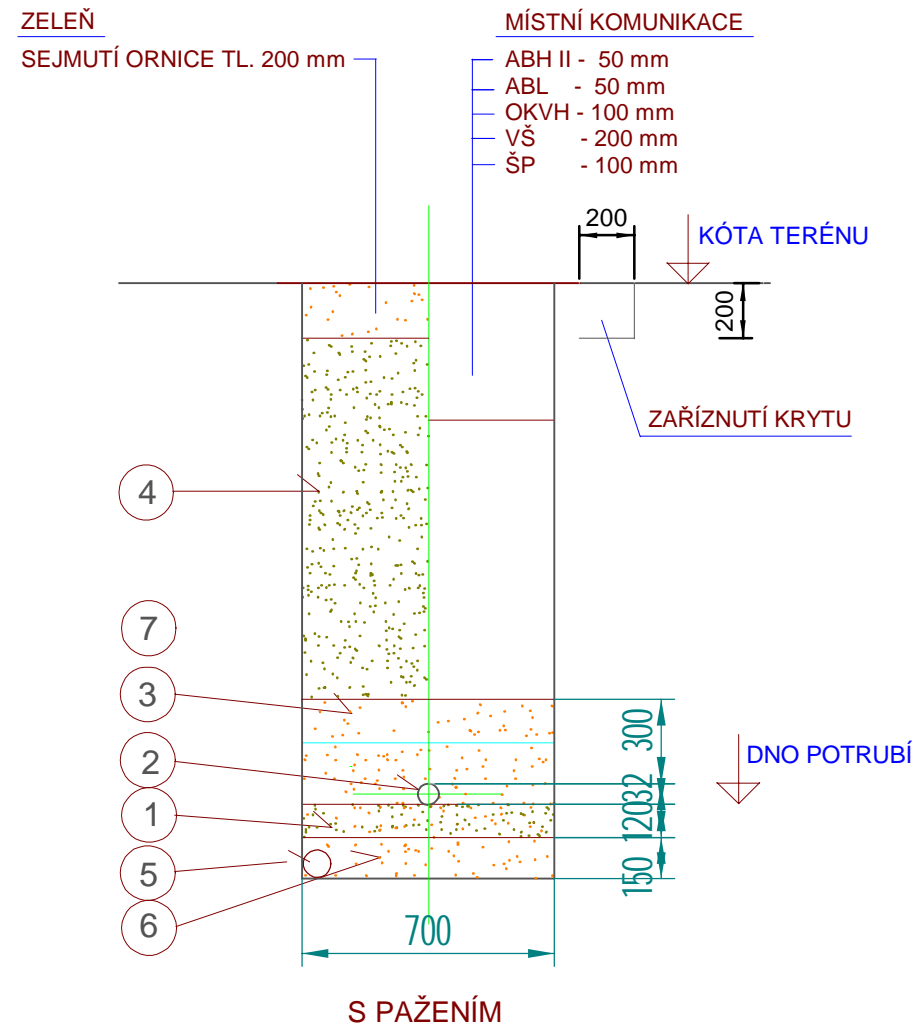

### LEGENDA:

OZ.	POPIS
LZ	ZÓNA VEDENÍ
OZ	HORNÍ ZÓNA
RZ	ZÓNA POTRUBÍ
SI	PŘÍPADNÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO SI = 1,00 m
SZ	ZÓNA UMĚLÉHO LOŽE
UZ	ZÓNA PŘEKRYTÍ
WZ	ZÓNA ZPĚTNÉHO ZÁSYPY
1	PODSYP PRO HLADKÉ PVC FRAKCE dso = 10 - 15 mm MAX. ZRNO 20 mm - SE ZHUTNĚNÍM
2	POTRUBÍ Z PVC KG DN 150 POTRUBÍ Z PE 40 x 2,4mm - DN 32 (5/4")
3	OBSYP - MAX. ZRNO 20 mm - SE ZHUTNĚNÍM
4	ZÁSYP ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 95% PS
5	V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 80 - FLEXIBILNÍ PVC
6	V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY ŠTĚRKOVÉ LOŽE FRAKCE 0 - 22 mm
7	KARI SÍŤ 150/150/6 mm
8	BETONOVÁ ROZNAŠEČÍ DESKA - B 15 TL.150 mm

MÍRA HUTNĚNÍ AKTIVNÍ ZÓNY JE DÁNA KVANTITATIVNÍMI PODMÍNKAMI.  
PO STAVBĚ BUDE ZRUŠENA FUNKČNOST PRACOVNÍ DRENÁŽE

### VYTLAČENÁ KUBATURA NA 1bm RÝHY

	DN 150	DN 32
ŠTĚRKOVÉ LOŽE	0,135	0,135
PODSYP	0,113	0,108
VYTL.KUBAT.TRUB ≥ DN 200	-	-
OBSYP	0,361	0,299
CELKEM	0,609 m3	0,542 m3

**INGVAMA**

inženýrská a projektová spol. s r.o.

Vedoucí projektant	Ing Václav Mach		
Projektant objektu			
Vypracoval	Edita Halmáš		
Investor	Obec Újezd u Plánice, Újezd 25, 339 01 Klatovy	Stupeň	DUR
Obec - kraj	Újezd, pov.obec Klatovy, Plzeňský kraj	Datum	10/2021
Stavba - objekt	<b>Kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci v obci Újezd u Plánice</b>	Číslo zakázky	
		Počet A <sub>1</sub>	
		Měřítko	1 : 25
Obsah	<b>PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ</b>	Číslo přílohy	<b>D.3</b>