


PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ AQUALINE RC ROBUST PE
- POTRUBÍ Z MATERIÁLU PE100 RC
POKLÁDKA POTRUBÍ -VÝKOPEM

a) V KOMUNIKACI


b) VE VOLNÉM TERÉNU

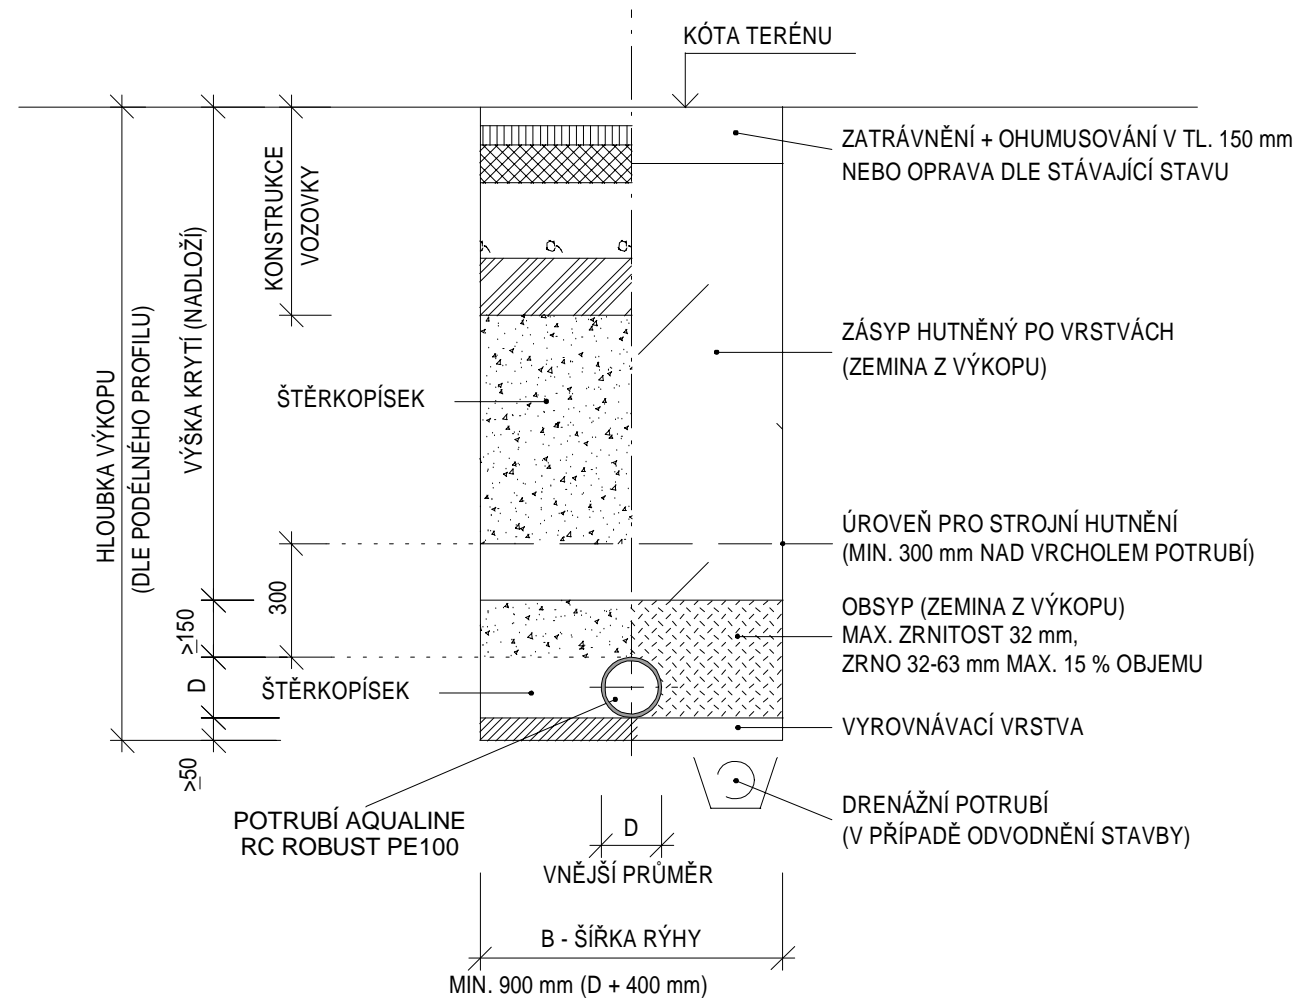

POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

SCHÉMA PROTĚKŮ POTRUBÍ AQUALINE RC ROBUST PE
- POTRUBÍ Z MATERIÁLU PE100 RC
POKLÁDKA POTRUBÍ -ŘÍZENÝM PROTĚKEM

V KOMUNIKACI

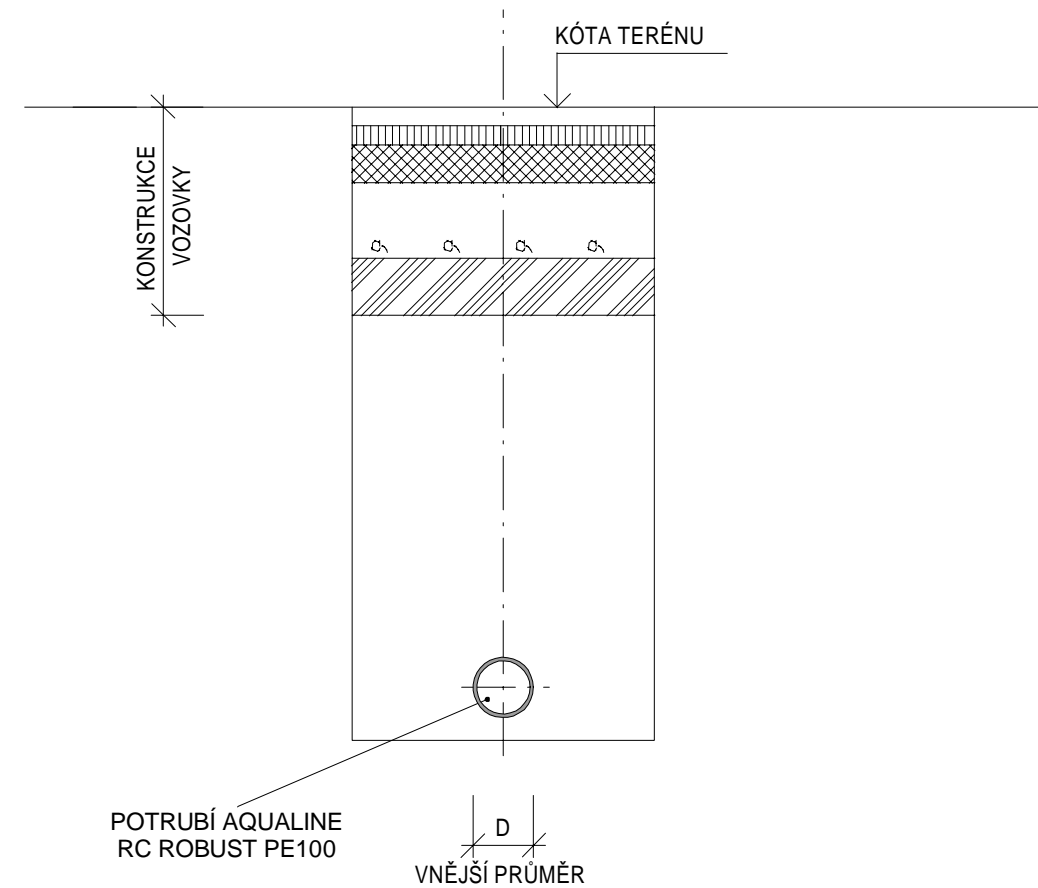

INGVAMA

inženýrská a projektová spol. s r.o.

Vedoucí projektant	Ing Václav Mach		
Projektant objektu	Ing Václav Mach		
Vypracoval	Zdeněk Valenta		
Investor	Obec Újezd u Plánice, Újezd č.25, 33901 Klatovy	Stupeň	D(UR+SP)
Obec - kraj	Újezd u Plánice, pov.obec Klatovy, Plzeňský kraj	Datum	11/2021
Stavba - objekt	Vystrojení vrtu, vodojem a vodovod v obci Újezd u Plánice D.5 Zásobovací rozvodné řady	Číslo zakázky	
		Počet A ₁	
		Měřítko	1:20
Obsah	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ POTRUBÍ	Číslo přílohy	D.5.7