

dne **30. 9. 2026** od **7:30** do **13:30** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Újezd u Plánice (okres Klatovy)

č. p. 8, 10, 15, 16, 18, 36, 42, 43, 45, 46, 54-59, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 77, 79, 84, 85, 88, 89, 91, 92

č. ev. 7, 10, 11


UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Štávy** (www.bezstavy.cz).

dne **30. 9. 2026** od **7:30** do **13:30** hodin

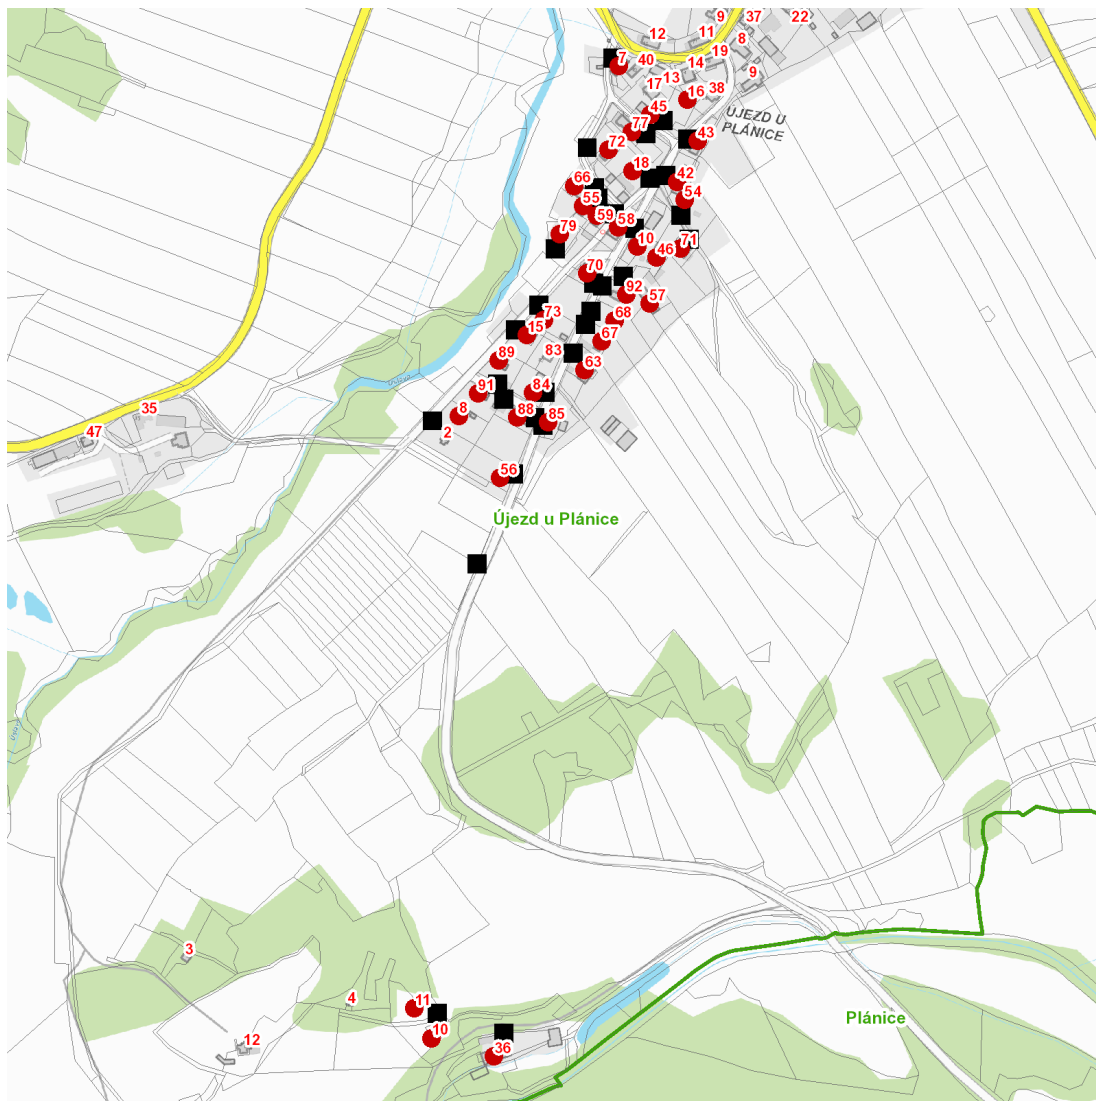

Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit

VYSVĚTLIVKY

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: adkajuc (Obec Újezd u Plánice)